


TYP 4 izolacji ścian



Certyfikat

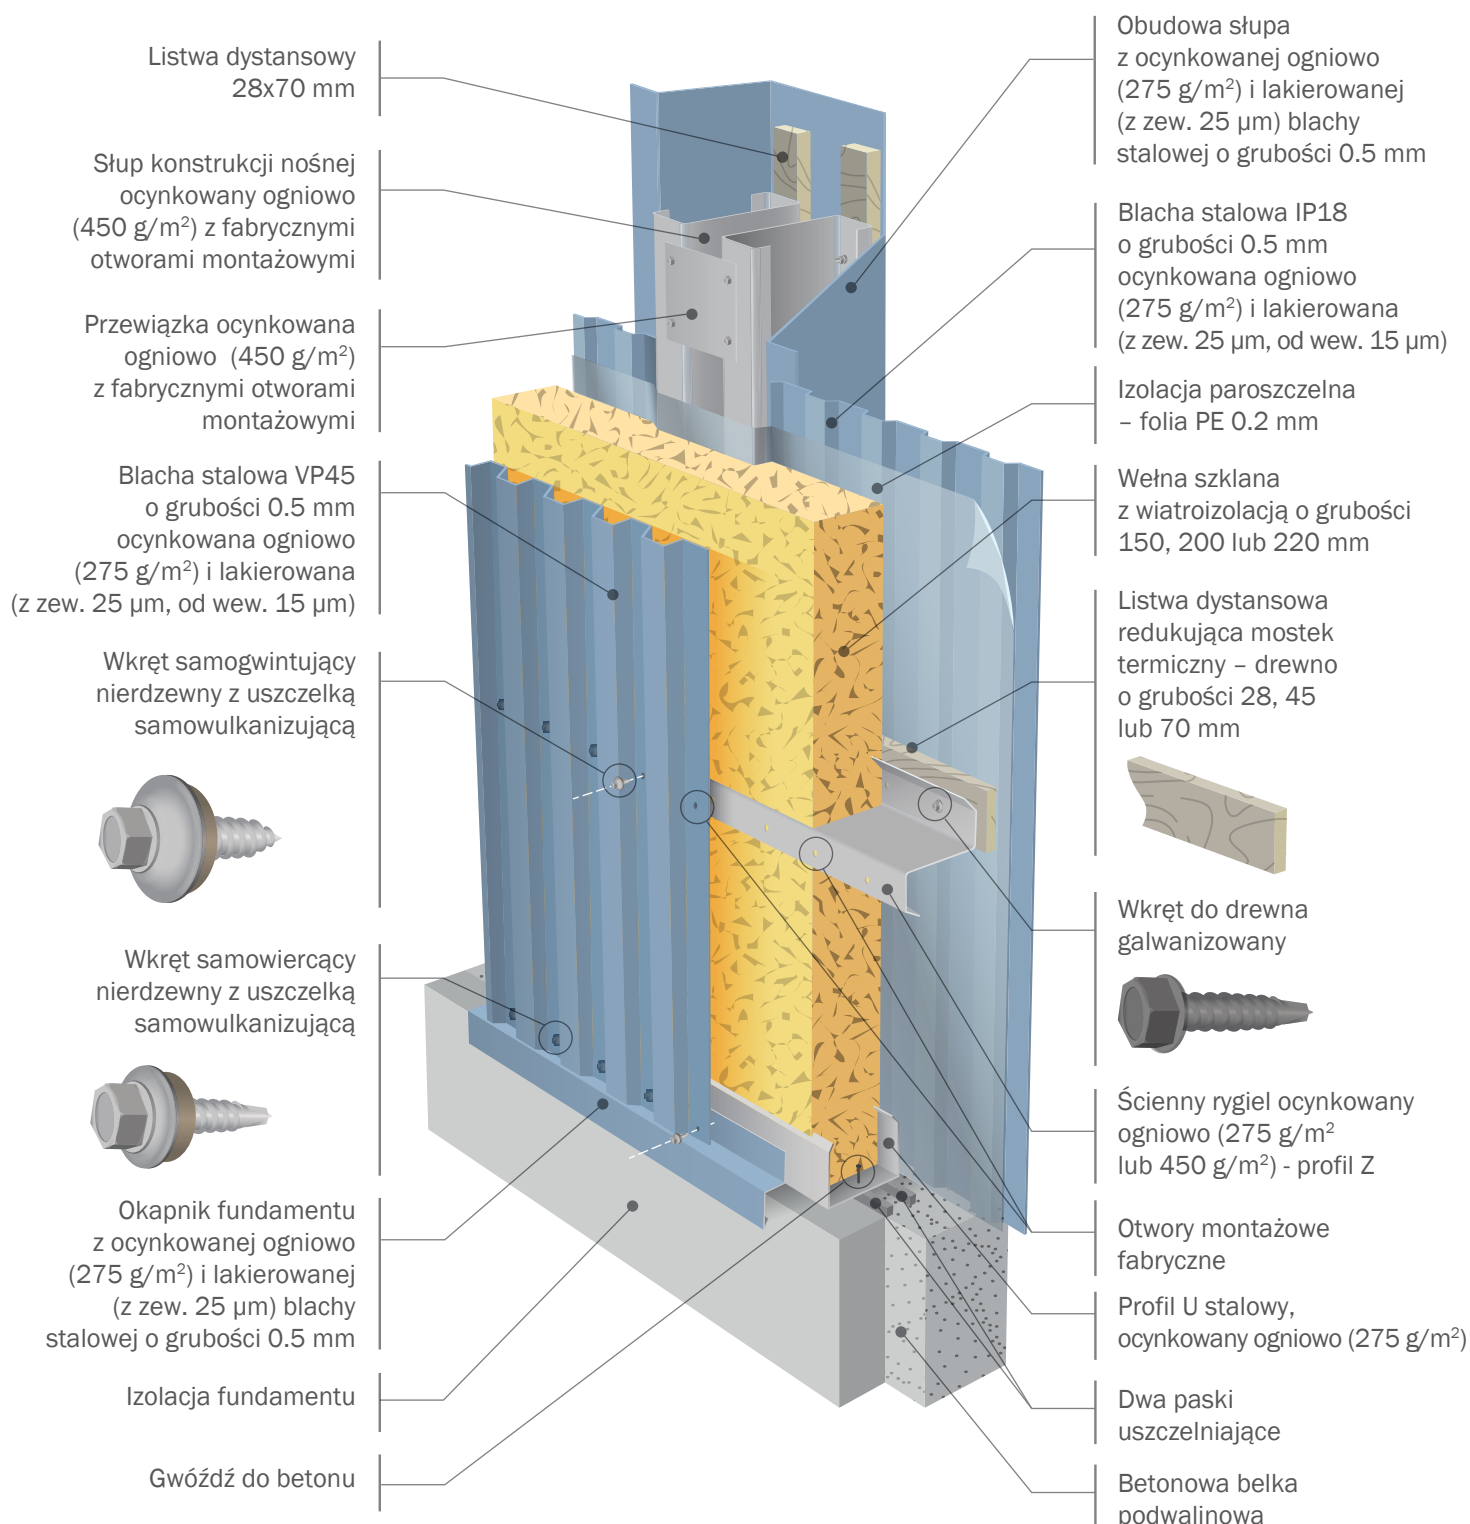

Współczynniki przenikania ciepła U_c [W/m²K]

	8-16°C	>16°C (2014)	>16°C (2017)
U _c wymagane	0,45	0,25	0,23
Grubość izolacji (mm)*	150	220	220
U _c	0,37	0,23	0,23
U _o	0,23	0,16	0,16

* Izolacja spełniająca wymagane U_c